CIRCULAR CON CONSULTA Nº 4

Referencia

Obra: FACULTAD DE INGENIERÍA – FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES - UNSJ.
Parte: Instalación de Red de datos de Alta Velocidad.
Licitación Pública Nº 002-2022.

Atento a las consultas realizadas por la Administración de la Empresa NAXOS se responde lo siguiente:

Pregunta: ¿Cuál es la cantidad de racks total? ¿Cuántos murales y cuántos de pie?

Respuesta: Esquema de conexión de racks y cantidad de los mismos.

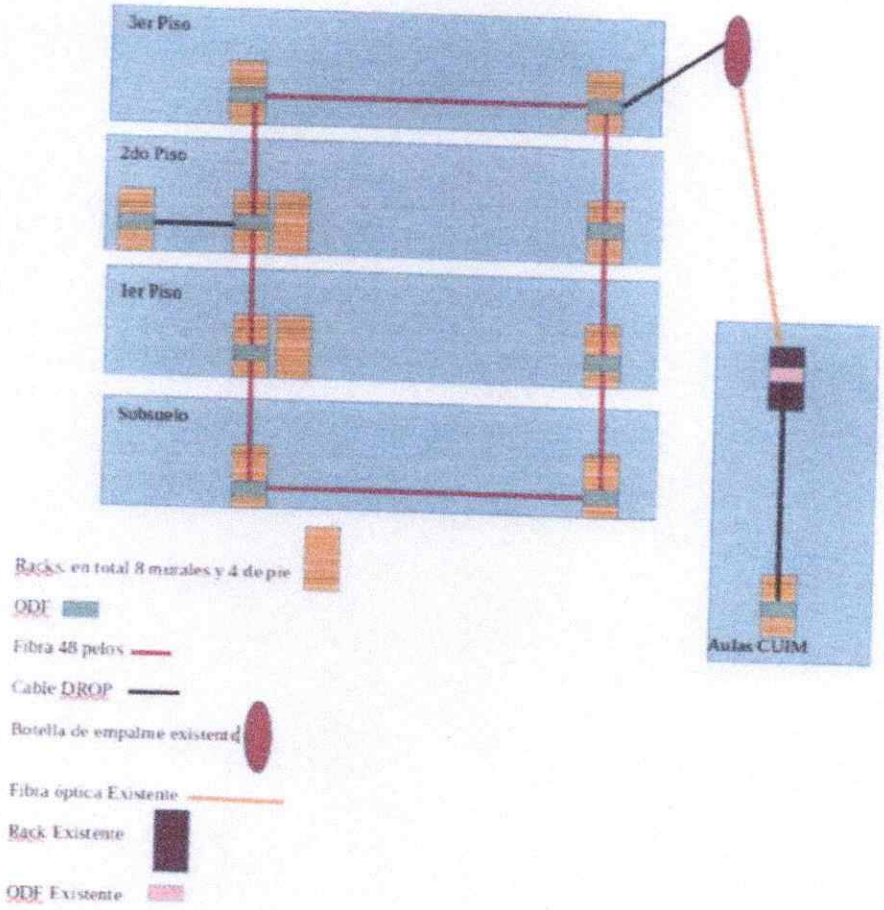

Pregunta: El cable solicitado para la LP02–2022; ¿Debe ser LSZH como en la licitación anterior de la UNSJ (LP02-2019)?

Respuesta: El cable a utilizar debe ser LSZH.

LUCIO ALEJANDRO CUELI
INGENIERO ELECTRÓNICO
D.G.C.U. - U.N.S.J.

Asunto	**Re: Fwd: OPCOM-779 Consulta cable y racks LP02-2022**
De	Ing. Miguel A. Morandi <morandi@unsj.edu.ar>
Destinatario	<dgcu@unsj.edu.ar>
Fecha	2022-06-21 10:45

- respuestas consulta 2.odt (~146 KB)

buen día

Adjunto la respuesta.

Saludos

Ing. Miguel A. Morandi
IDECOM - Fac. de Ing. - UNSJ
Tel 4215201 int 4002

El 2022-06-21 07:57, dgcu@unsj.edu.ar escribió:

> -------- Mensaje Original --------
> Asunto: OPCOM-779 Consulta cable y racks LP02-2022
> Fecha: 2022-06-17 15:37
> De: Pedro Paguaga <ppaguaga@naxos.ar>
> Destinatario: dgcu@unsj.edu.ar, Compras <compras@unsj.edu.ar>
> Cc: Joel Barsky <jbarsky@naxos.ar>, Tomas Dilena <tdilena@naxos.ar>, Federico Rodriguez <frodriguez@naxos.ar>, Rodrigo Greppi <rgreppi@naxos.ar>
>
> Sres UNSJ:
> Nos dirigimos a Uds. a los efectos de solicitar consulta / aclaraciones respecto a lo solicitado en la licitación LP02-2022.
>
> * A fojas 86 del pliego dice " La instalación contempla el montaje de 8 racks murales de 600 mm de profundidad y puerta de vidrio templado y 4 racks de Pie de 40 unidades de alto , 800 mm de profundidad puertas laterales y puerta delantera de vidrio templado." de la circular con consulta N°3 dice "La fibra de 48 pelos podrá ser interior ya que su traza no sale del edificio. Recorrerá todos los 6 racks donde se tendrán aperturas"
>
> * Consulta: ¿Cual es la cantidad de racks total? ¿Cuántos murales y cuántos de pie?
>
> * A fojas 54 dice " Desde cada uno de los racks se utilizará cableado estructurado para vincular los puestos de datos empleando cable utp categoría 6 de marca reconocida (tipo AMP, FURUKAWA o COMMSCOPE, 100% cobre)..", a fojas 86 dice " Desde cada uno de los racks se utilizará cableado estructurado para vincular los puestos de datos empleando cable utp categoría 6 de marca reconocida (tipo AMP, FURUKAWA o COMMSCOPE, 100% cobre)..".
>
> * Considerando que por licitación Pública 02-2019 de la UNSJ,se solicitó que el cable sea LSZH.
> * Que luego de la tragedia de Cromagnon muchas administraciones públicas adhirieron a las recomendaciones de baja flama, bajo humo y cero halógeno.
>
> * Para lugares con previsión de concentración o circulación de personas como edificios comerciales, shopping centers, teatros, tiendas de departamentos, cines, supermercados, gimnasio deportivos, restaurantes, hoteles, carreteras, estaciones de tren, metros, aeropuertos, hospitales, escuelas, facultades, centros de exposición, data centers, etc., se recomienda el uso de cables LSZH (LSZH-3), pues

no emiten gases tóxicos, genera poco humo, que no es denso y oscura y la clasificación de quema es para uso general. A tal fin se adjunta documentación recomendatoria.

* Consulta el cable solicitado para la LP02-2022 ¿Debe ser LSZH como en la licitación anterior de la UNSJ (LP02-2019)?

Atte.

PEDRO PAGUAGA

INGENIERÍA DE PREVENTA

Cel.: +54 9 351- 6793480 I Tel.: 0266-4785006

Caseros 664. San Luis, Argentina

naxos.ar [1]

Links:
---
[1] https://naxos.ar/